

Entlüftung n.N. 200 über Dachfirst

Redler 5-6t/h

Kontaktbehält.
J = 35m³

Drehteller

Rohrmühle

Kübelwagen
2 x 45 x 30m³

Entleer-Schlauch

Kontaktbehält.
J = 25m³

Kontaktbehält.
J = 25m³

Kontaktvorratsbeh.
J = 25m³

Kontaktvorratsbeh.
J = 25m³

Kaltenpumpe
3 m³/h


Kaltenpumpe
5 m³/h

Heißdampf lfg. v. Bau 202
Zirkulation v. Bau 202

noch Kontaktpresse

- Fl.Sch. = Flachschieber
- R.V. = Rückschlagventil
- S.V. = Sicherheitsventil

N.N. 200 über Dachfirst Bau 202 für die

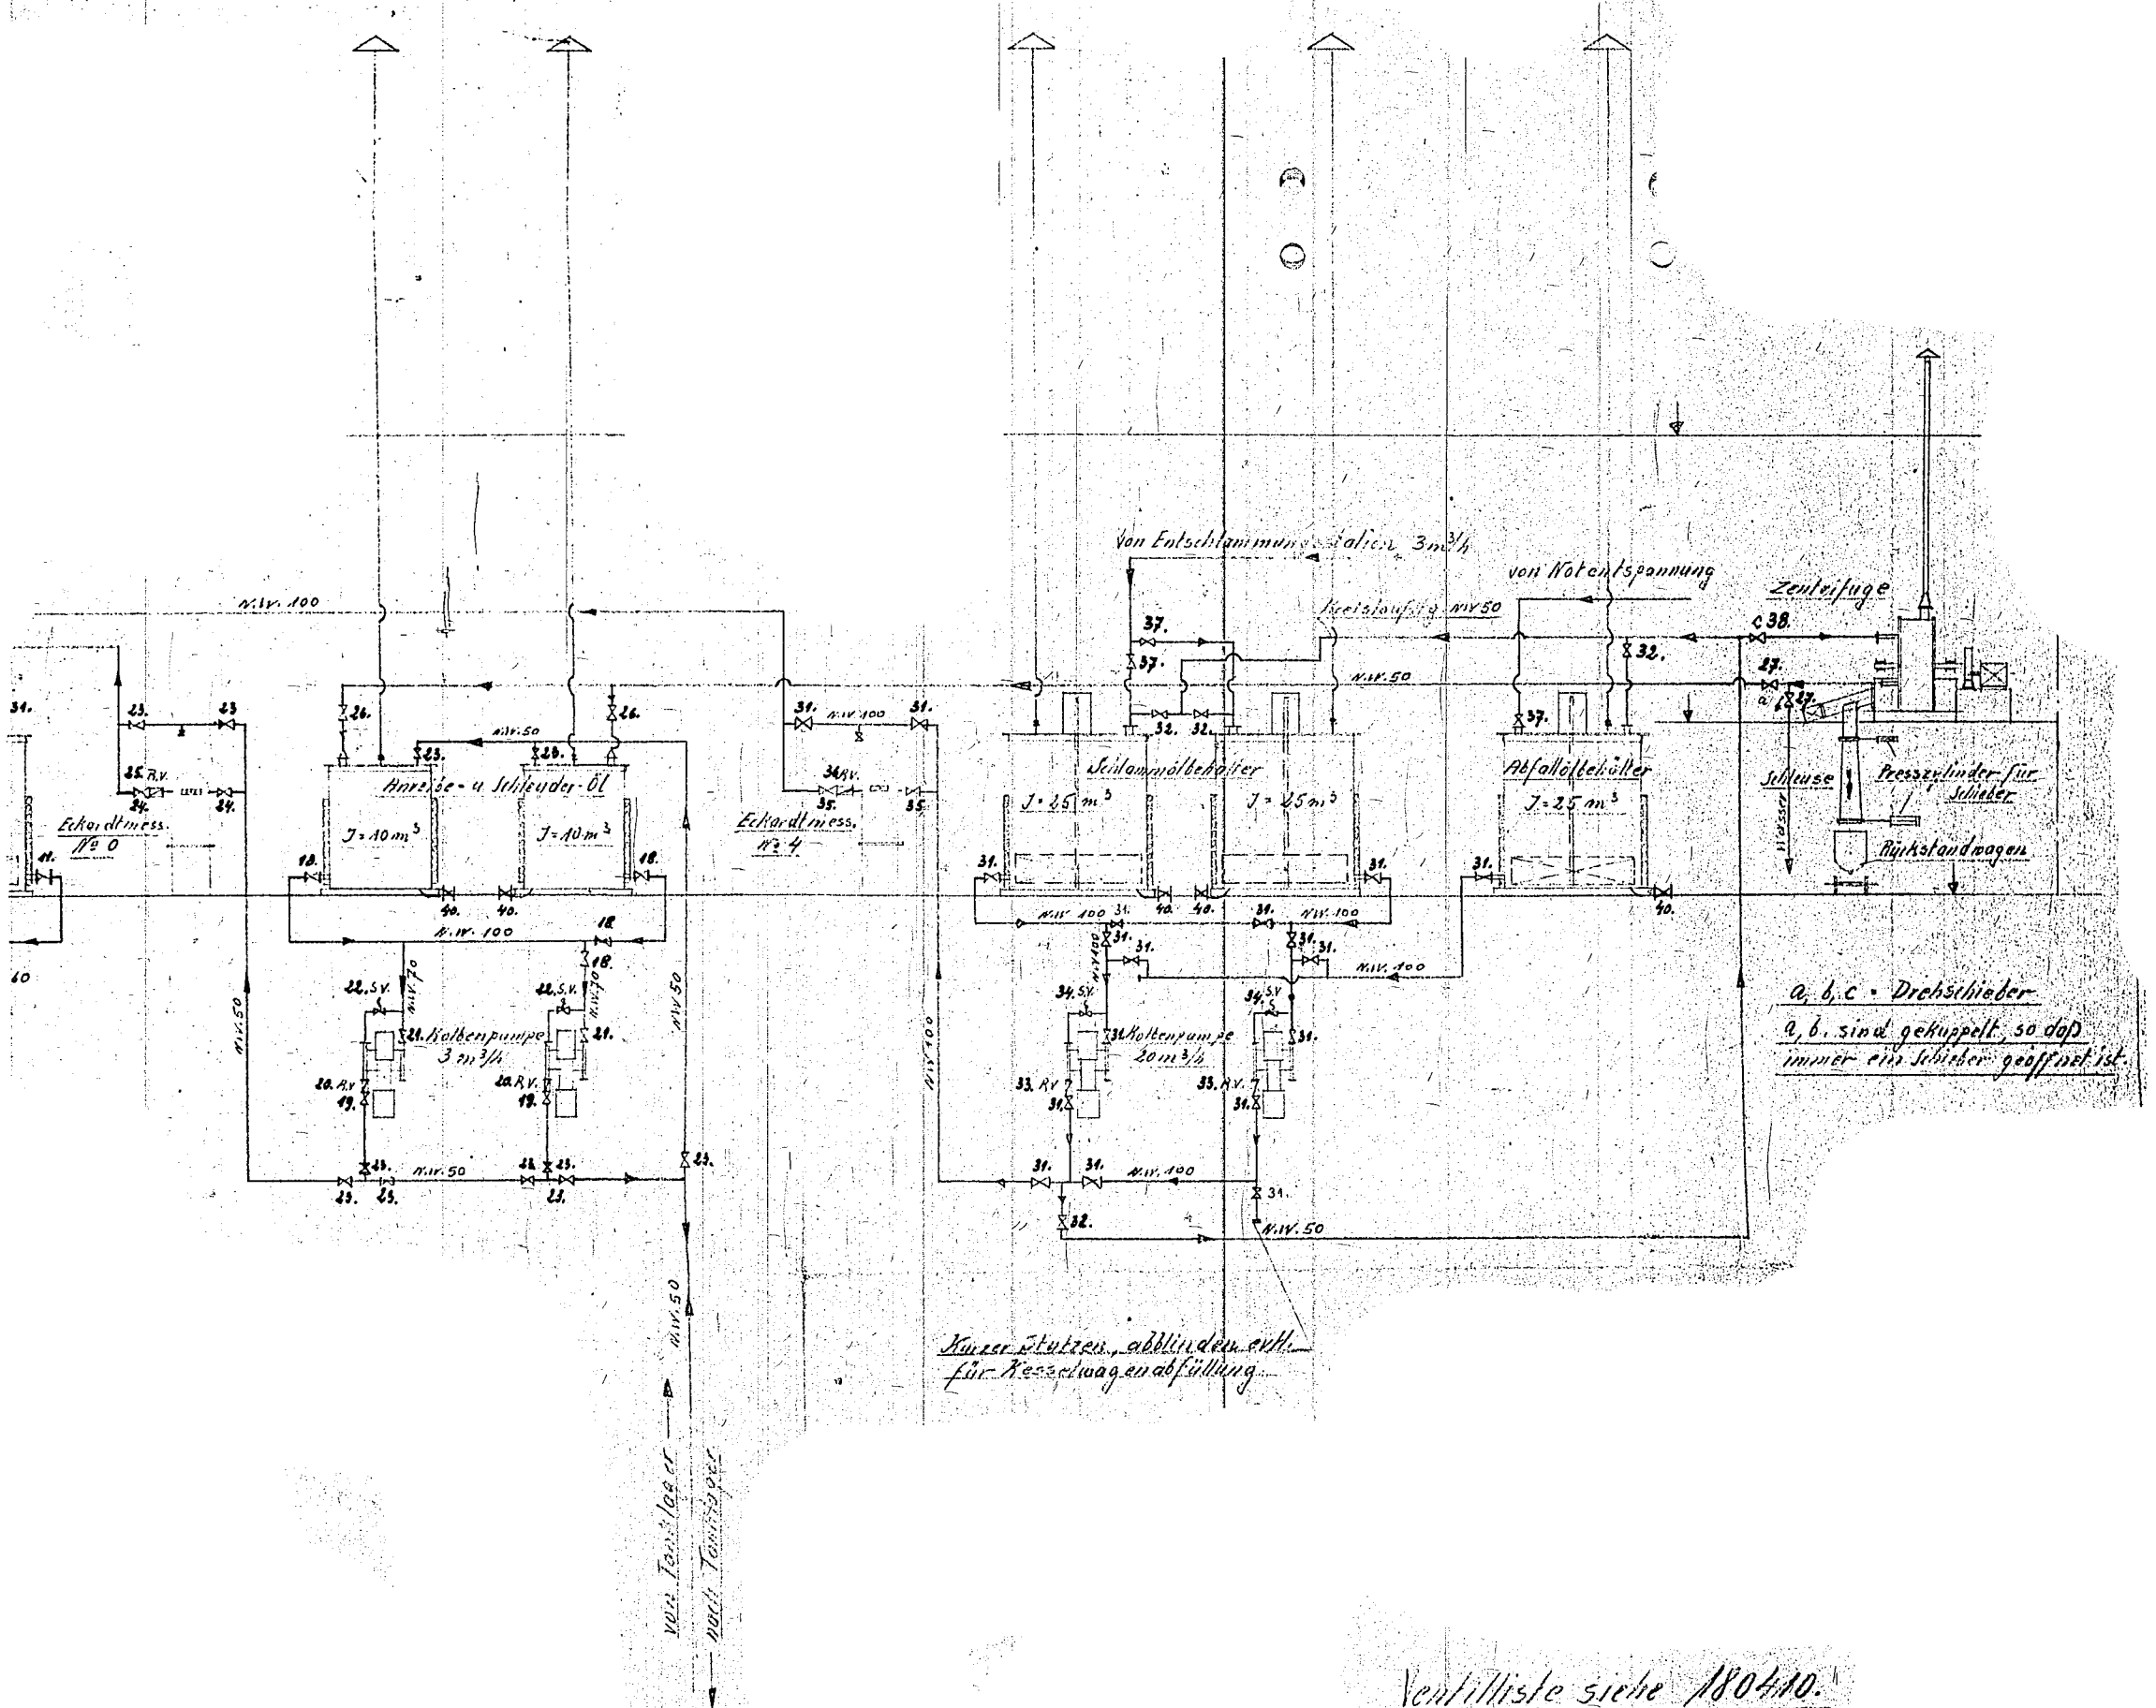

a. 1.12.59

Umfang	Titel	Wintershall A. G. Kassel Werk Lützkendorf
Gezeichnet	1391	
Geprüft	Bau 210	
Gezeichnet		
Geprüft		
Schema der Flottationaufbereitung		180406b
Ersetzt durch		