


M.1:10

000012


16 Masch. Schrauben 2" x 200 lg
Stahl St. C.35.61

M.1:2,5

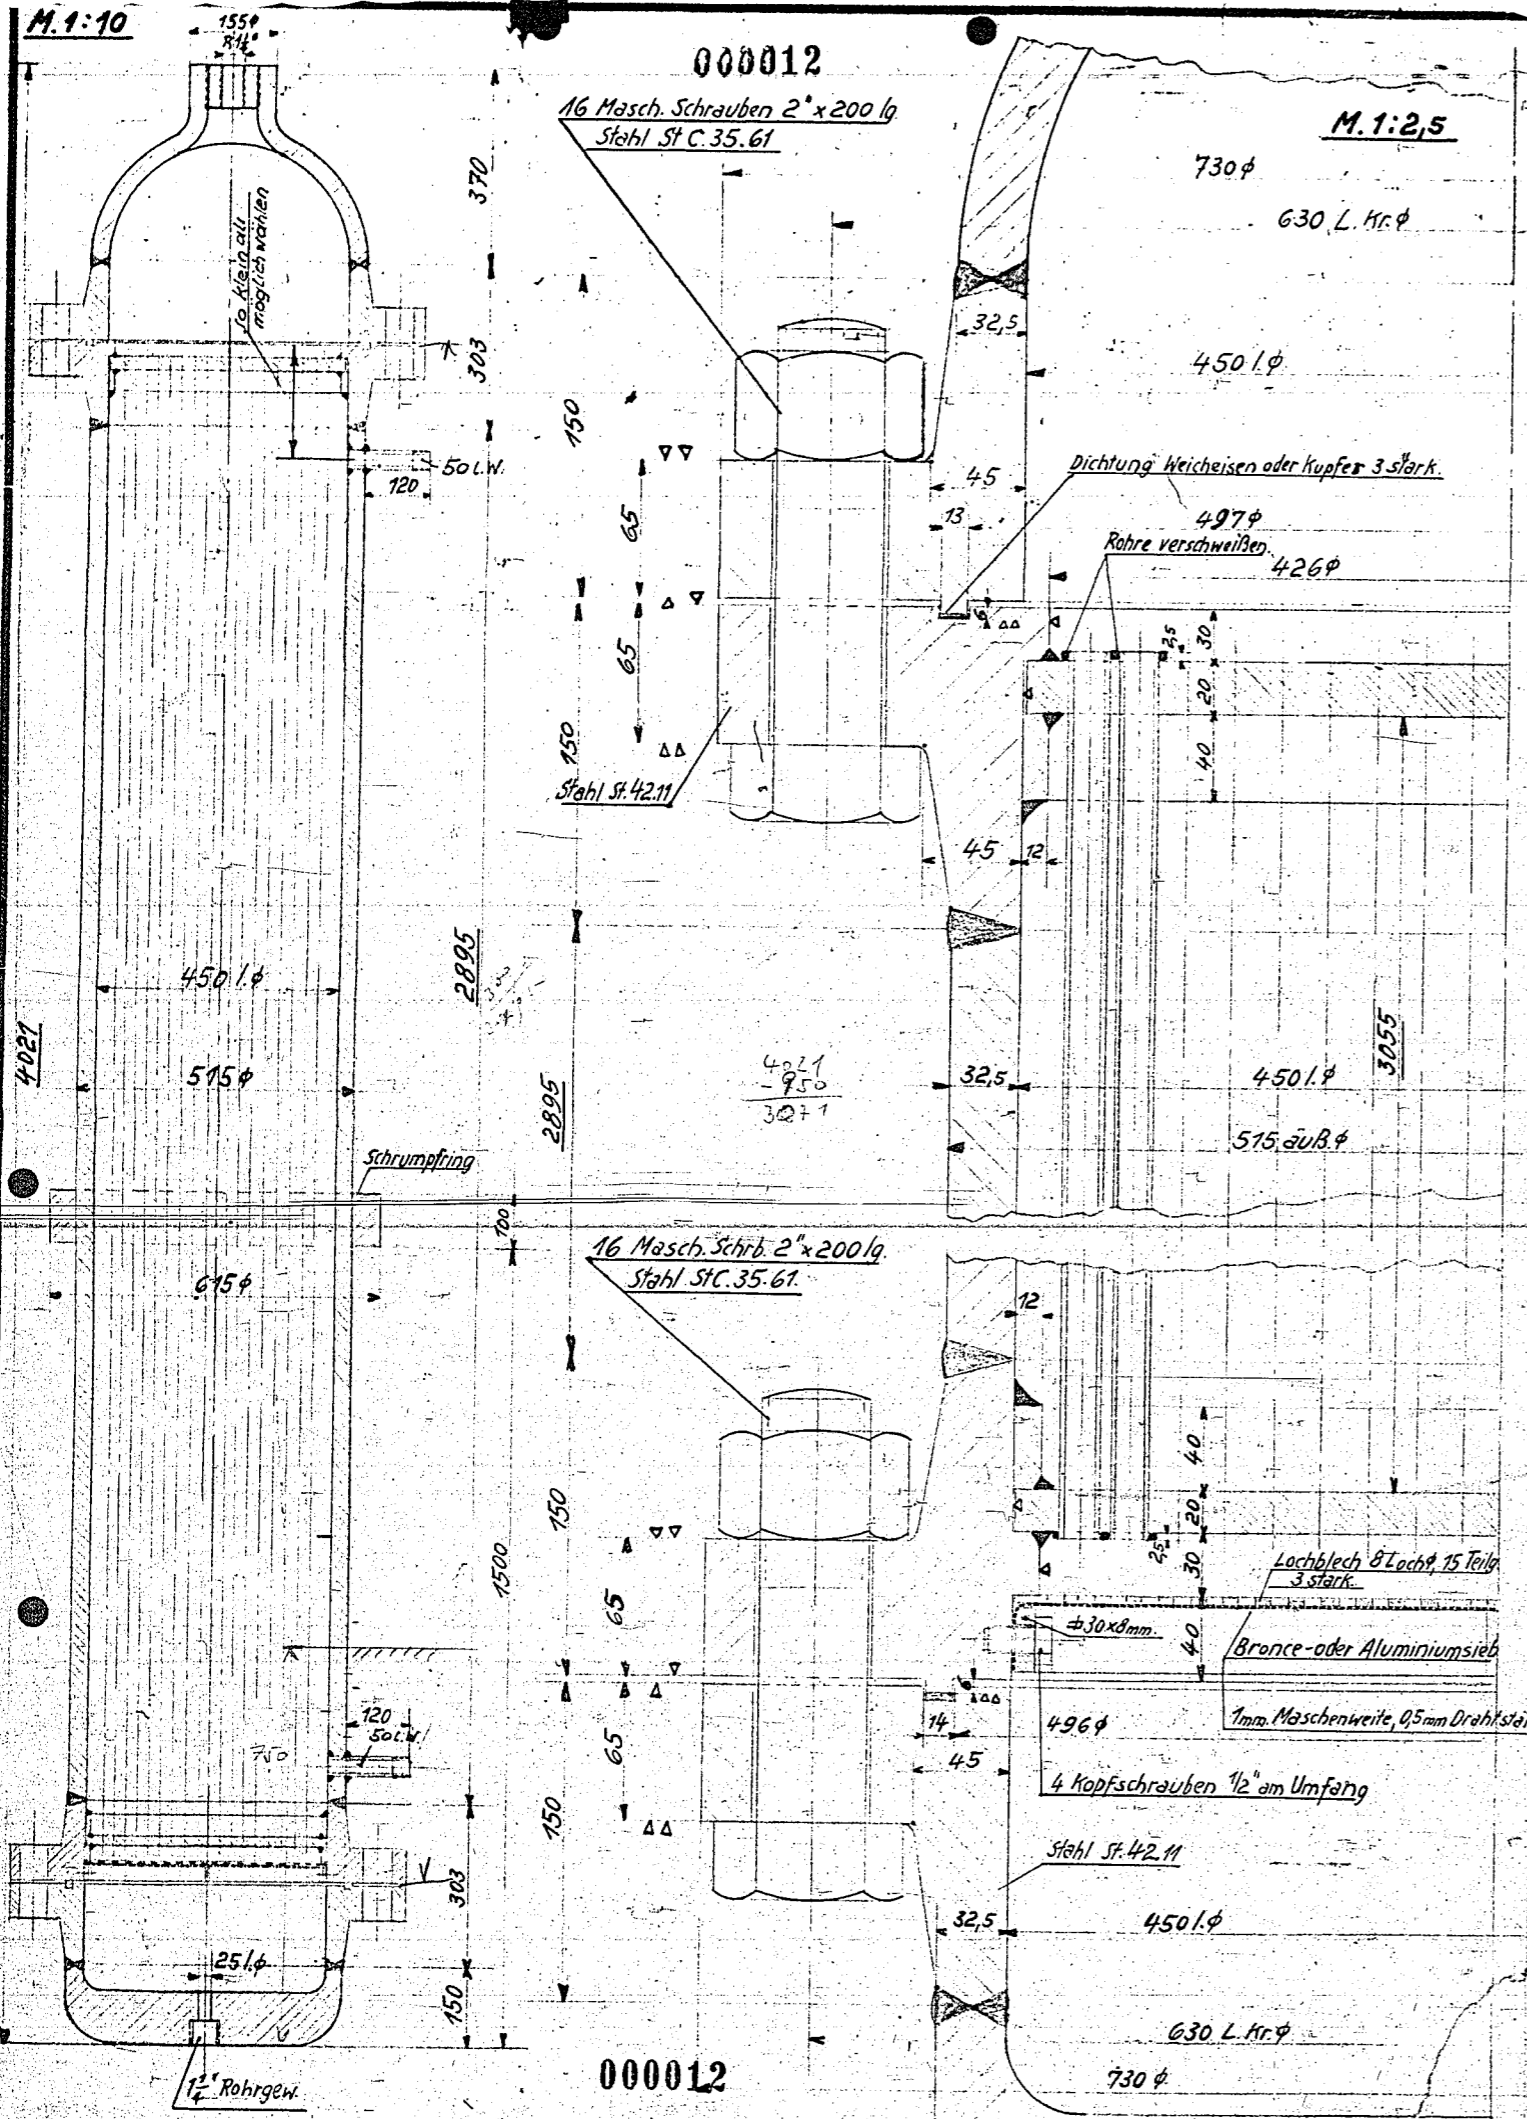

000012

3499-30/6.08-12

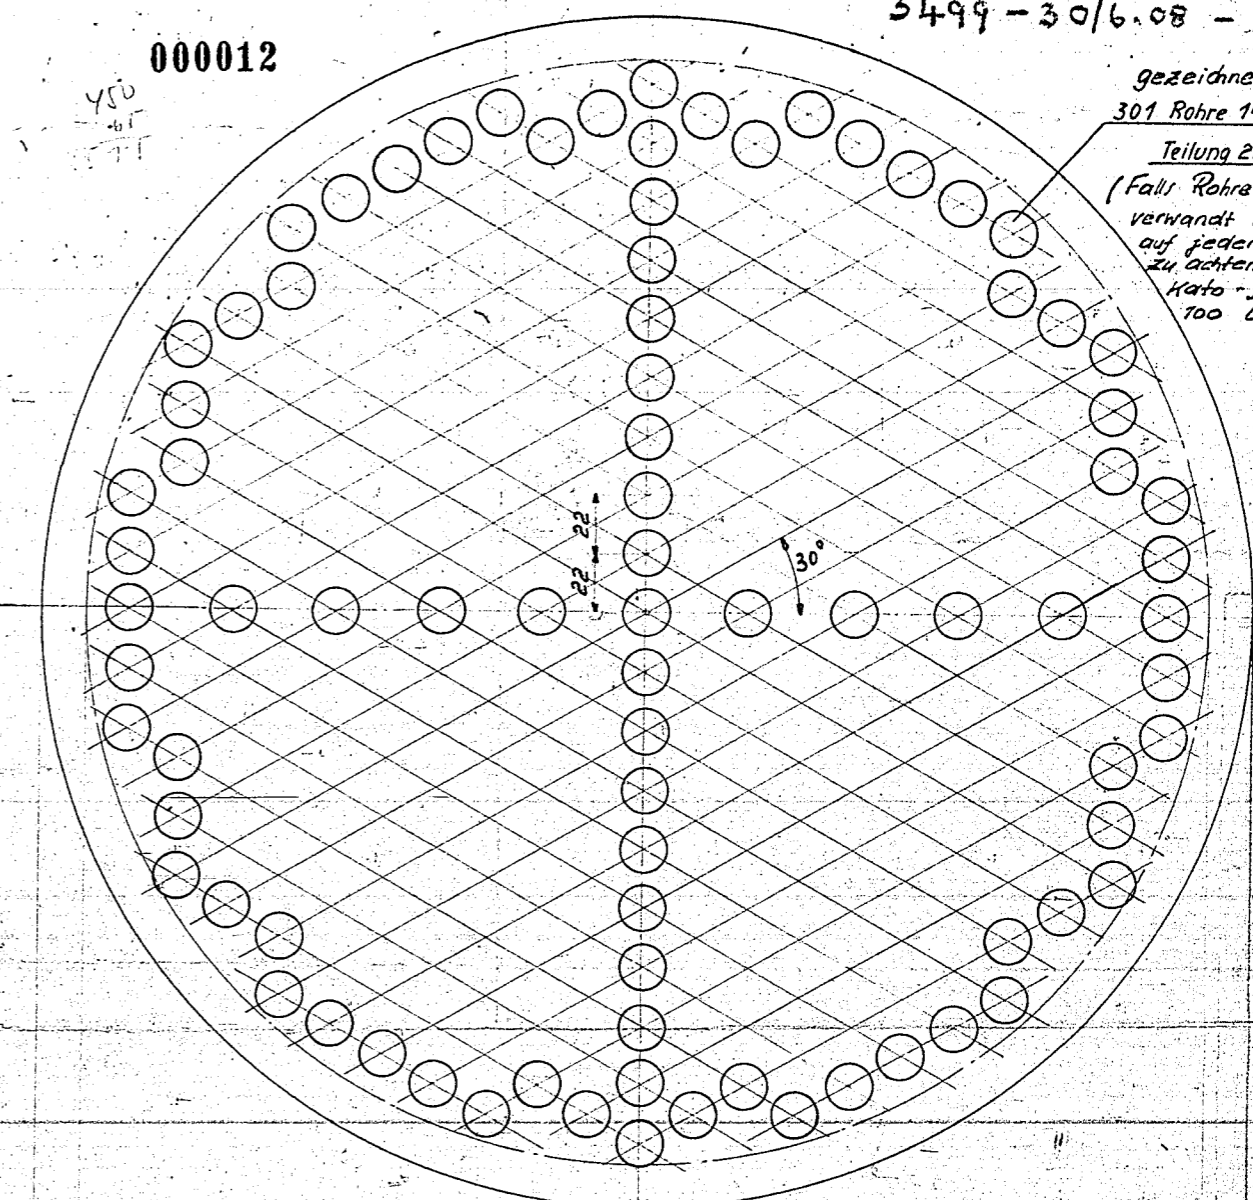

gezeichnet sind
301 Rohre 14/18 φ 3100 lg
Teilung 22 mm.
(Falls Rohre anderen φ
verwandt werden ist
auf jeden Fall darauf
zu achten, daß der
Kato-Inhalt mind.
100 Liter beträgt.)

414 φ Rohre innerhalb dieses Durchmessers anordnen.
448 Rohrboden φ

Mappe F.T. 2

Betriebsdruck: 100 atü
Probdruck: 160 atü (Wasser)

000012

Stückzahl	Benennung und Bemerkung	Teil	Zehngs.-Nr. Lager-Nr.	Werkstoff und Rohmaße	Modell-Nr.	gerechn. gewog. Gewicht
	<input type="checkbox"/> Rohe Oberfläche <input type="checkbox"/> Glatte Oberfläche <input type="checkbox"/> Schrappfläche <input type="checkbox"/> Schlichtfläche					
Gezeichnet	Datum	Name	LURGI Gesellschaft für Wärmetechnik m.b.H. Frankfurt a. Main			
Geprüft						
Normgepr.						
Maßstab:	Versuchsofen 140 ltr. Inh. 100 atü.					2 FT/32 Ersatz für: Ersatz durch: