


GASZEICHNUNG 1070

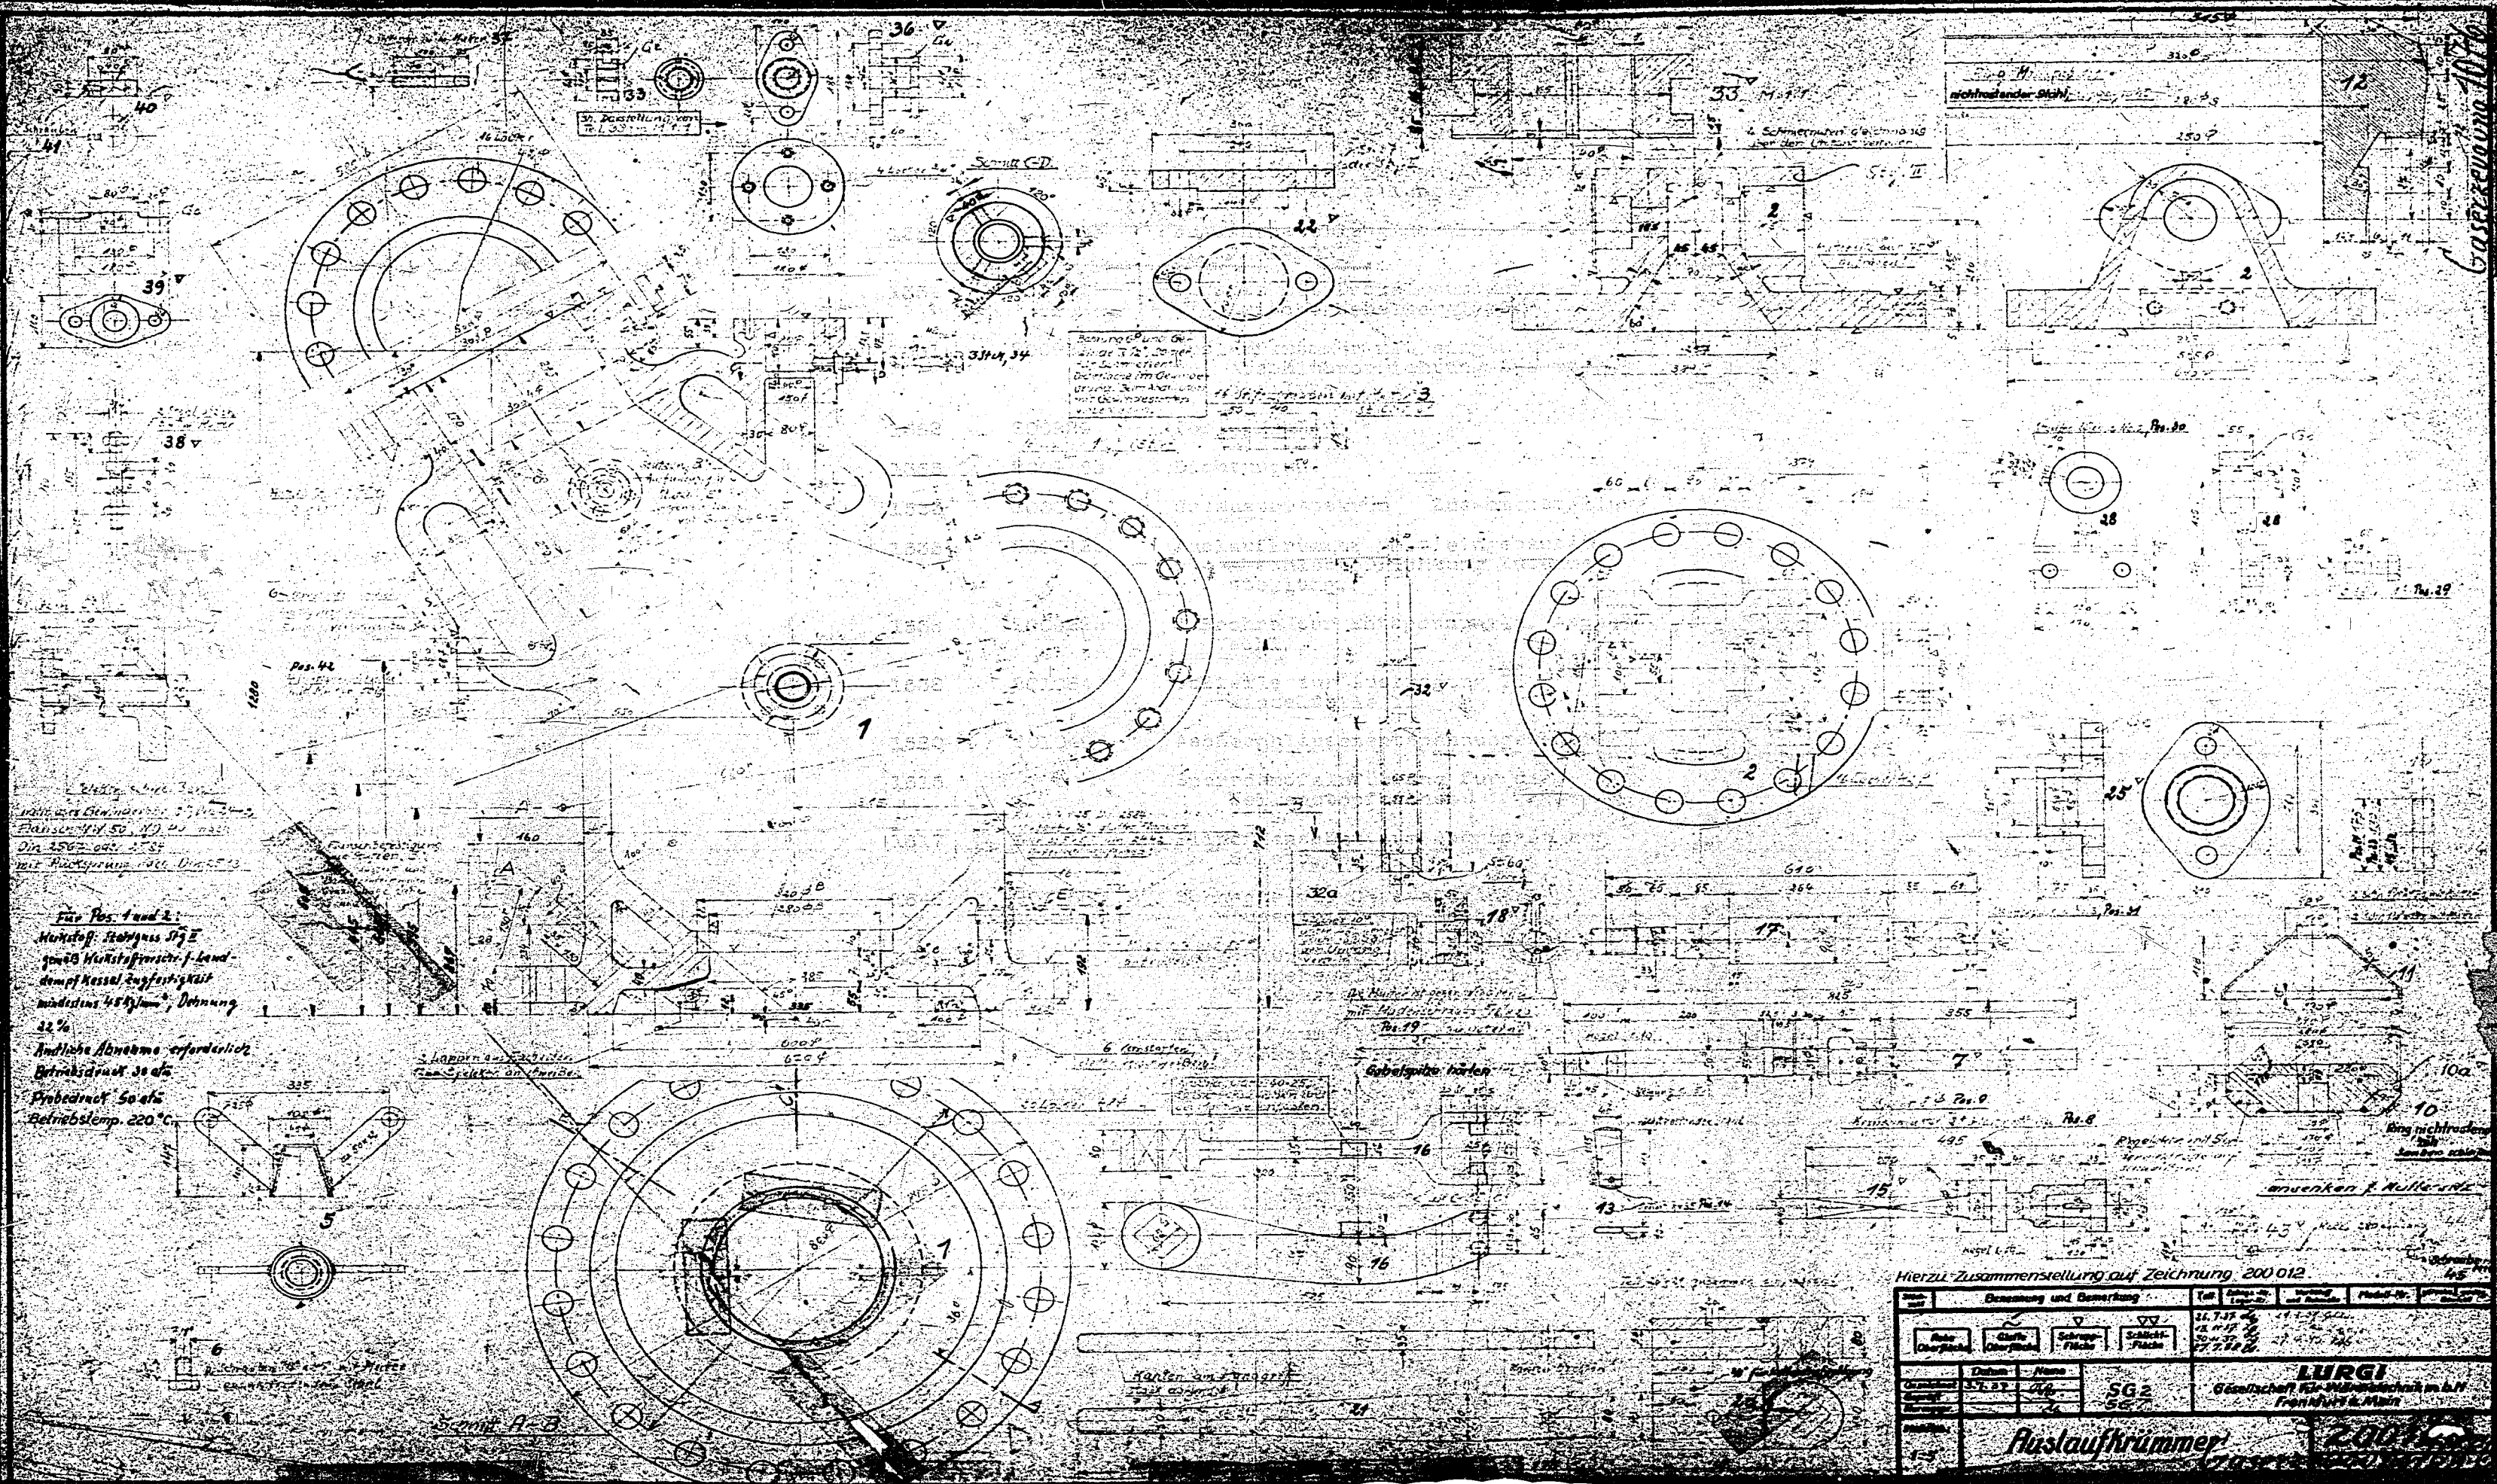

für Pos. 1 und 2:  
 Material: Stahlguss SG 2  
 nach Kesselprüfungs- / Land-  
 demp Kesselzugfestigkeit  
 mind. 48 kg/cm<sup>2</sup>; Dehnung  
 22%  
 Anliche Abnahme erforderlich  
 Betriebsdruck 30 at  
 Probedruck 50 at  
 Betriebstemp. 220 °C

Hierzu Zusammensetzung auf Zeichnung 200 012

Ausführung und Bemerkung		Teil	Material	Profil-Nr.	Standort
1	Rohr	11.757 46	St 37		
2	Gebälz	11.757 46	St 37		
3	Schraube	11.757 46	St 37		
4	Schicht	11.757 46	St 37		
5	Fläche	11.757 46	St 37		
6	Fläche	11.757 46	St 37		
7	Fläche	11.757 46	St 37		
8	Fläche	11.757 46	St 37		
9	Fläche	11.757 46	St 37		
10	Fläche	11.757 46	St 37		
11	Fläche	11.757 46	St 37		
12	Fläche	11.757 46	St 37		
13	Fläche	11.757 46	St 37		
14	Fläche	11.757 46	St 37		
15	Fläche	11.757 46	St 37		
16	Fläche	11.757 46	St 37		
17	Fläche	11.757 46	St 37		
18	Fläche	11.757 46	St 37		
19	Fläche	11.757 46	St 37		
20	Fläche	11.757 46	St 37		
21	Fläche	11.757 46	St 37		
22	Fläche	11.757 46	St 37		
23	Fläche	11.757 46	St 37		
24	Fläche	11.757 46	St 37		
25	Fläche	11.757 46	St 37		
26	Fläche	11.757 46	St 37		
27	Fläche	11.757 46	St 37		
28	Fläche	11.757 46	St 37		
29	Fläche	11.757 46	St 37		
30	Fläche	11.757 46	St 37		
31	Fläche	11.757 46	St 37		
32	Fläche	11.757 46	St 37		
33	Fläche	11.757 46	St 37		
34	Fläche	11.757 46	St 37		
35	Fläche	11.757 46	St 37		
36	Fläche	11.757 46	St 37		
37	Fläche	11.757 46	St 37		
38	Fläche	11.757 46	St 37		
39	Fläche	11.757 46	St 37		
40	Fläche	11.757 46	St 37		
41	Fläche	11.757 46	St 37		
42	Fläche	11.757 46	St 37		
43	Fläche	11.757 46	St 37		
44	Fläche	11.757 46	St 37		
45	Fläche	11.757 46	St 37		
46	Fläche	11.757 46	St 37		
47	Fläche	11.757 46	St 37		
48	Fläche	11.757 46	St 37		
49	Fläche	11.757 46	St 37		
50	Fläche	11.757 46	St 37		

**LURGI**  
 Gesellschaft für Maschinenbau m.B.H.  
 Frankfurt a. Main  
**Auslaufkrümmer**