
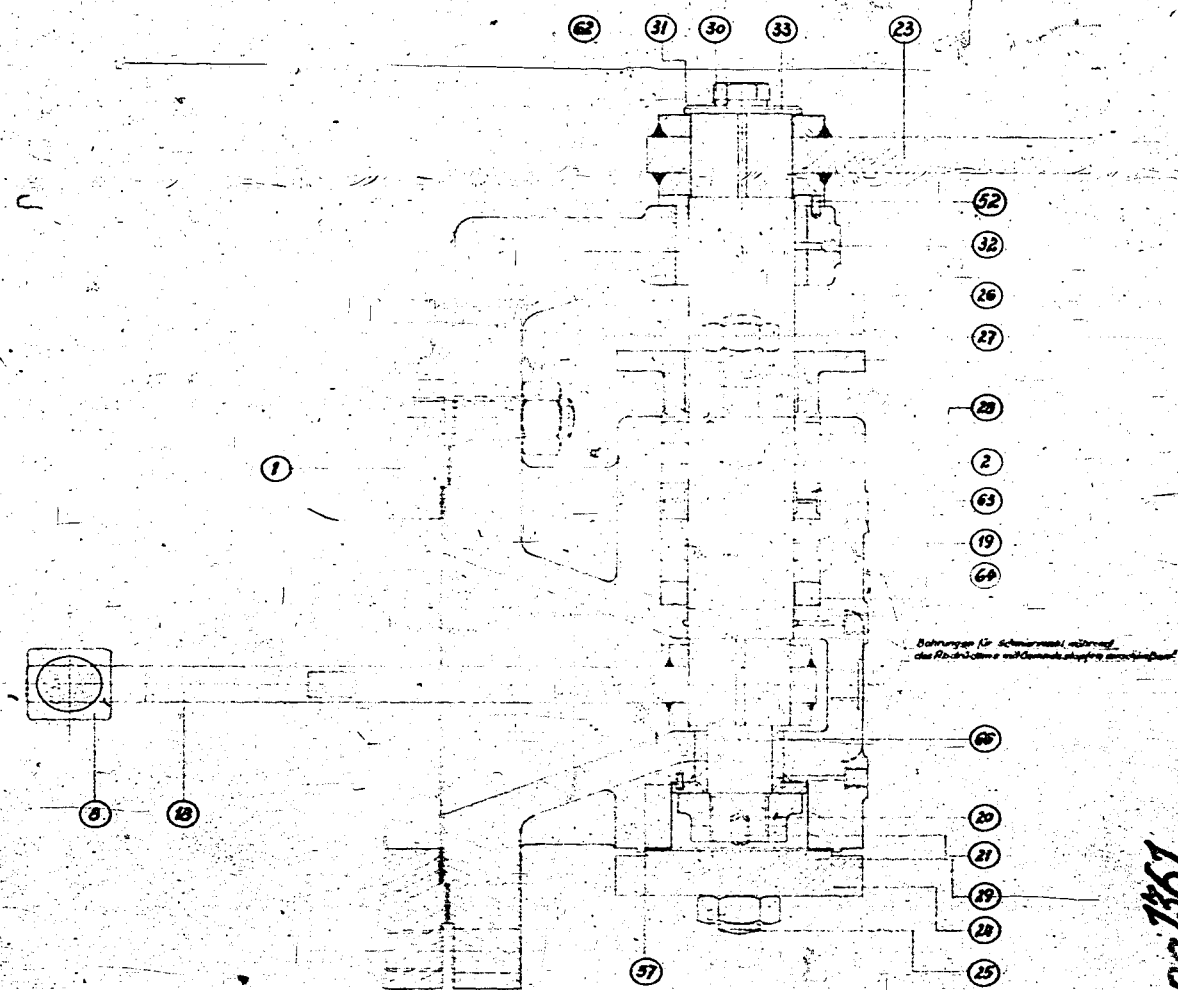


579 du 754

4272

433

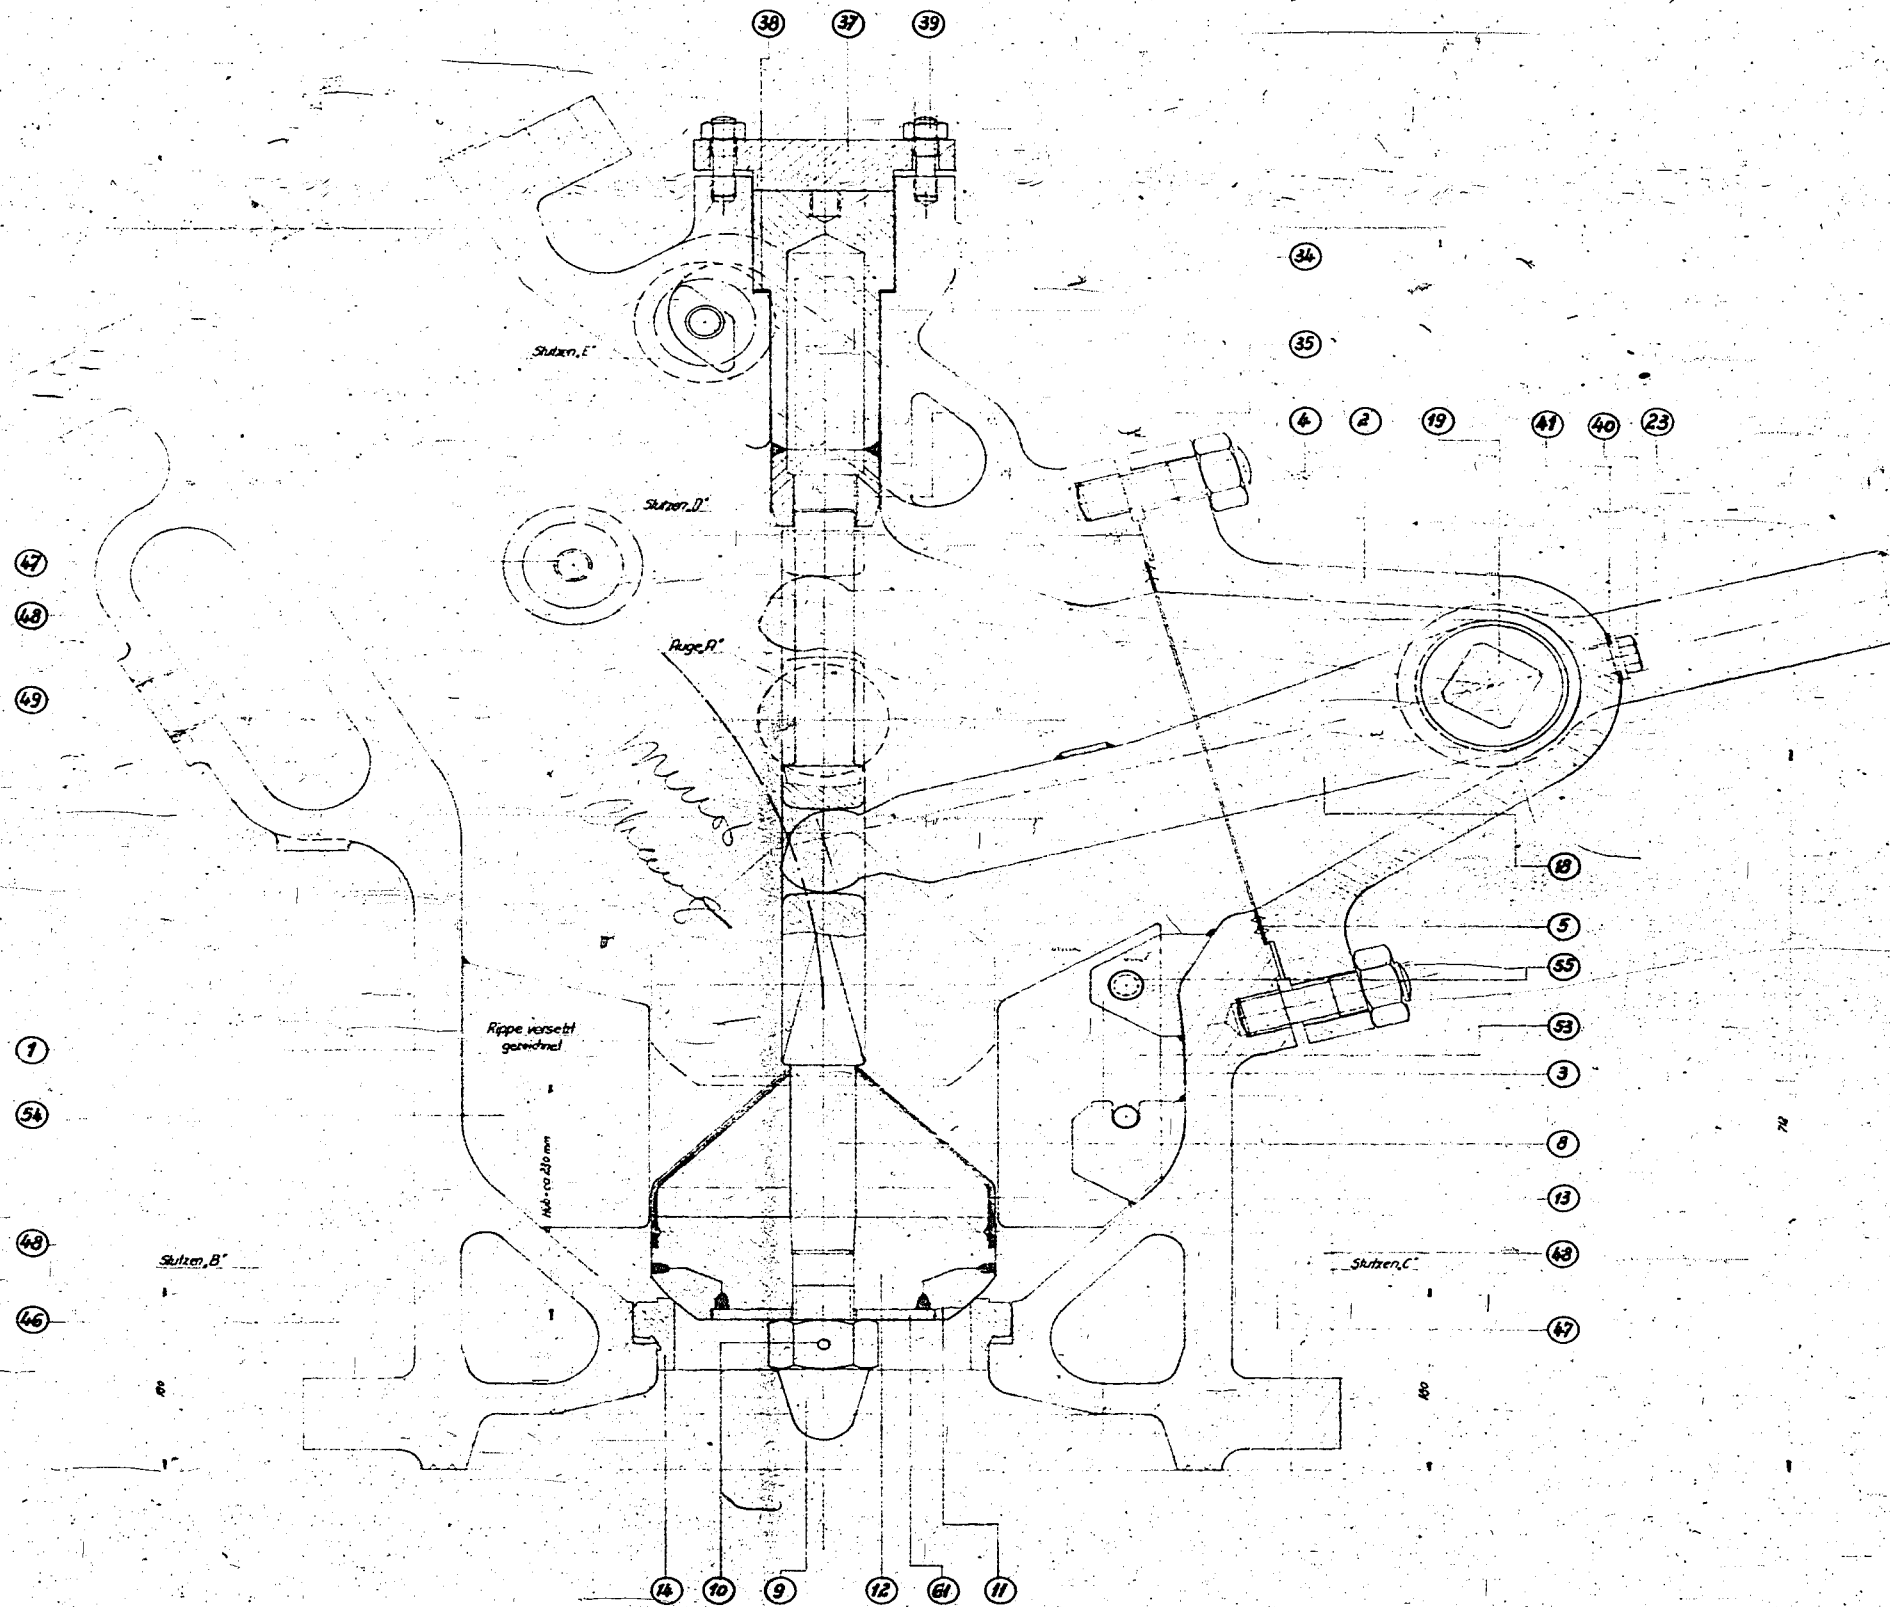

Betriebsdruck : 30
 Probedruck : 60
 Ritzzeichnung durch den Sachverständigen des T.U.V.
 Betriebstemperatur : 350°C

Einzelteile siehe Zeichnung 200822a
 Gußteile siehe Zeichnung 200647d bzw. 200691c
 Für die Lage der Stützen ist nur der
 Grundriss in Zeichnung 200647d bzw. 200691c
 maßgebend!

Diese Zeichnung ist nur bestimmt
 für die
 Fertigung von Einzelteilen
 Sie darf weder kopiert, noch
 in irgendeiner Weise, ohne die
 Genehmigung der Lurgi, an
 Dritte weitergegeben werden.
 Die Lurgi übernimmt keine
 Haftung für Schäden, die aus
 dem Gebrauch dieser Zeichnung
 resultieren.
LURGI
 Gesellschaft für Wärme- und
 Kraftmaschinenbau
 Frankfurt a. Main

Gezeichnet	Dohm	1/18	SG	LURGI
Geprüft	15.3.44			Gesellschaft für Wärme- und Kraftmaschinenbau Frankfurt a. Main
Projiziert				
Abgelesen				

Auslaufkammer
 200647d
 13.5.44

Glaser-Verlag 1961