


Antrieb durch Ratsche

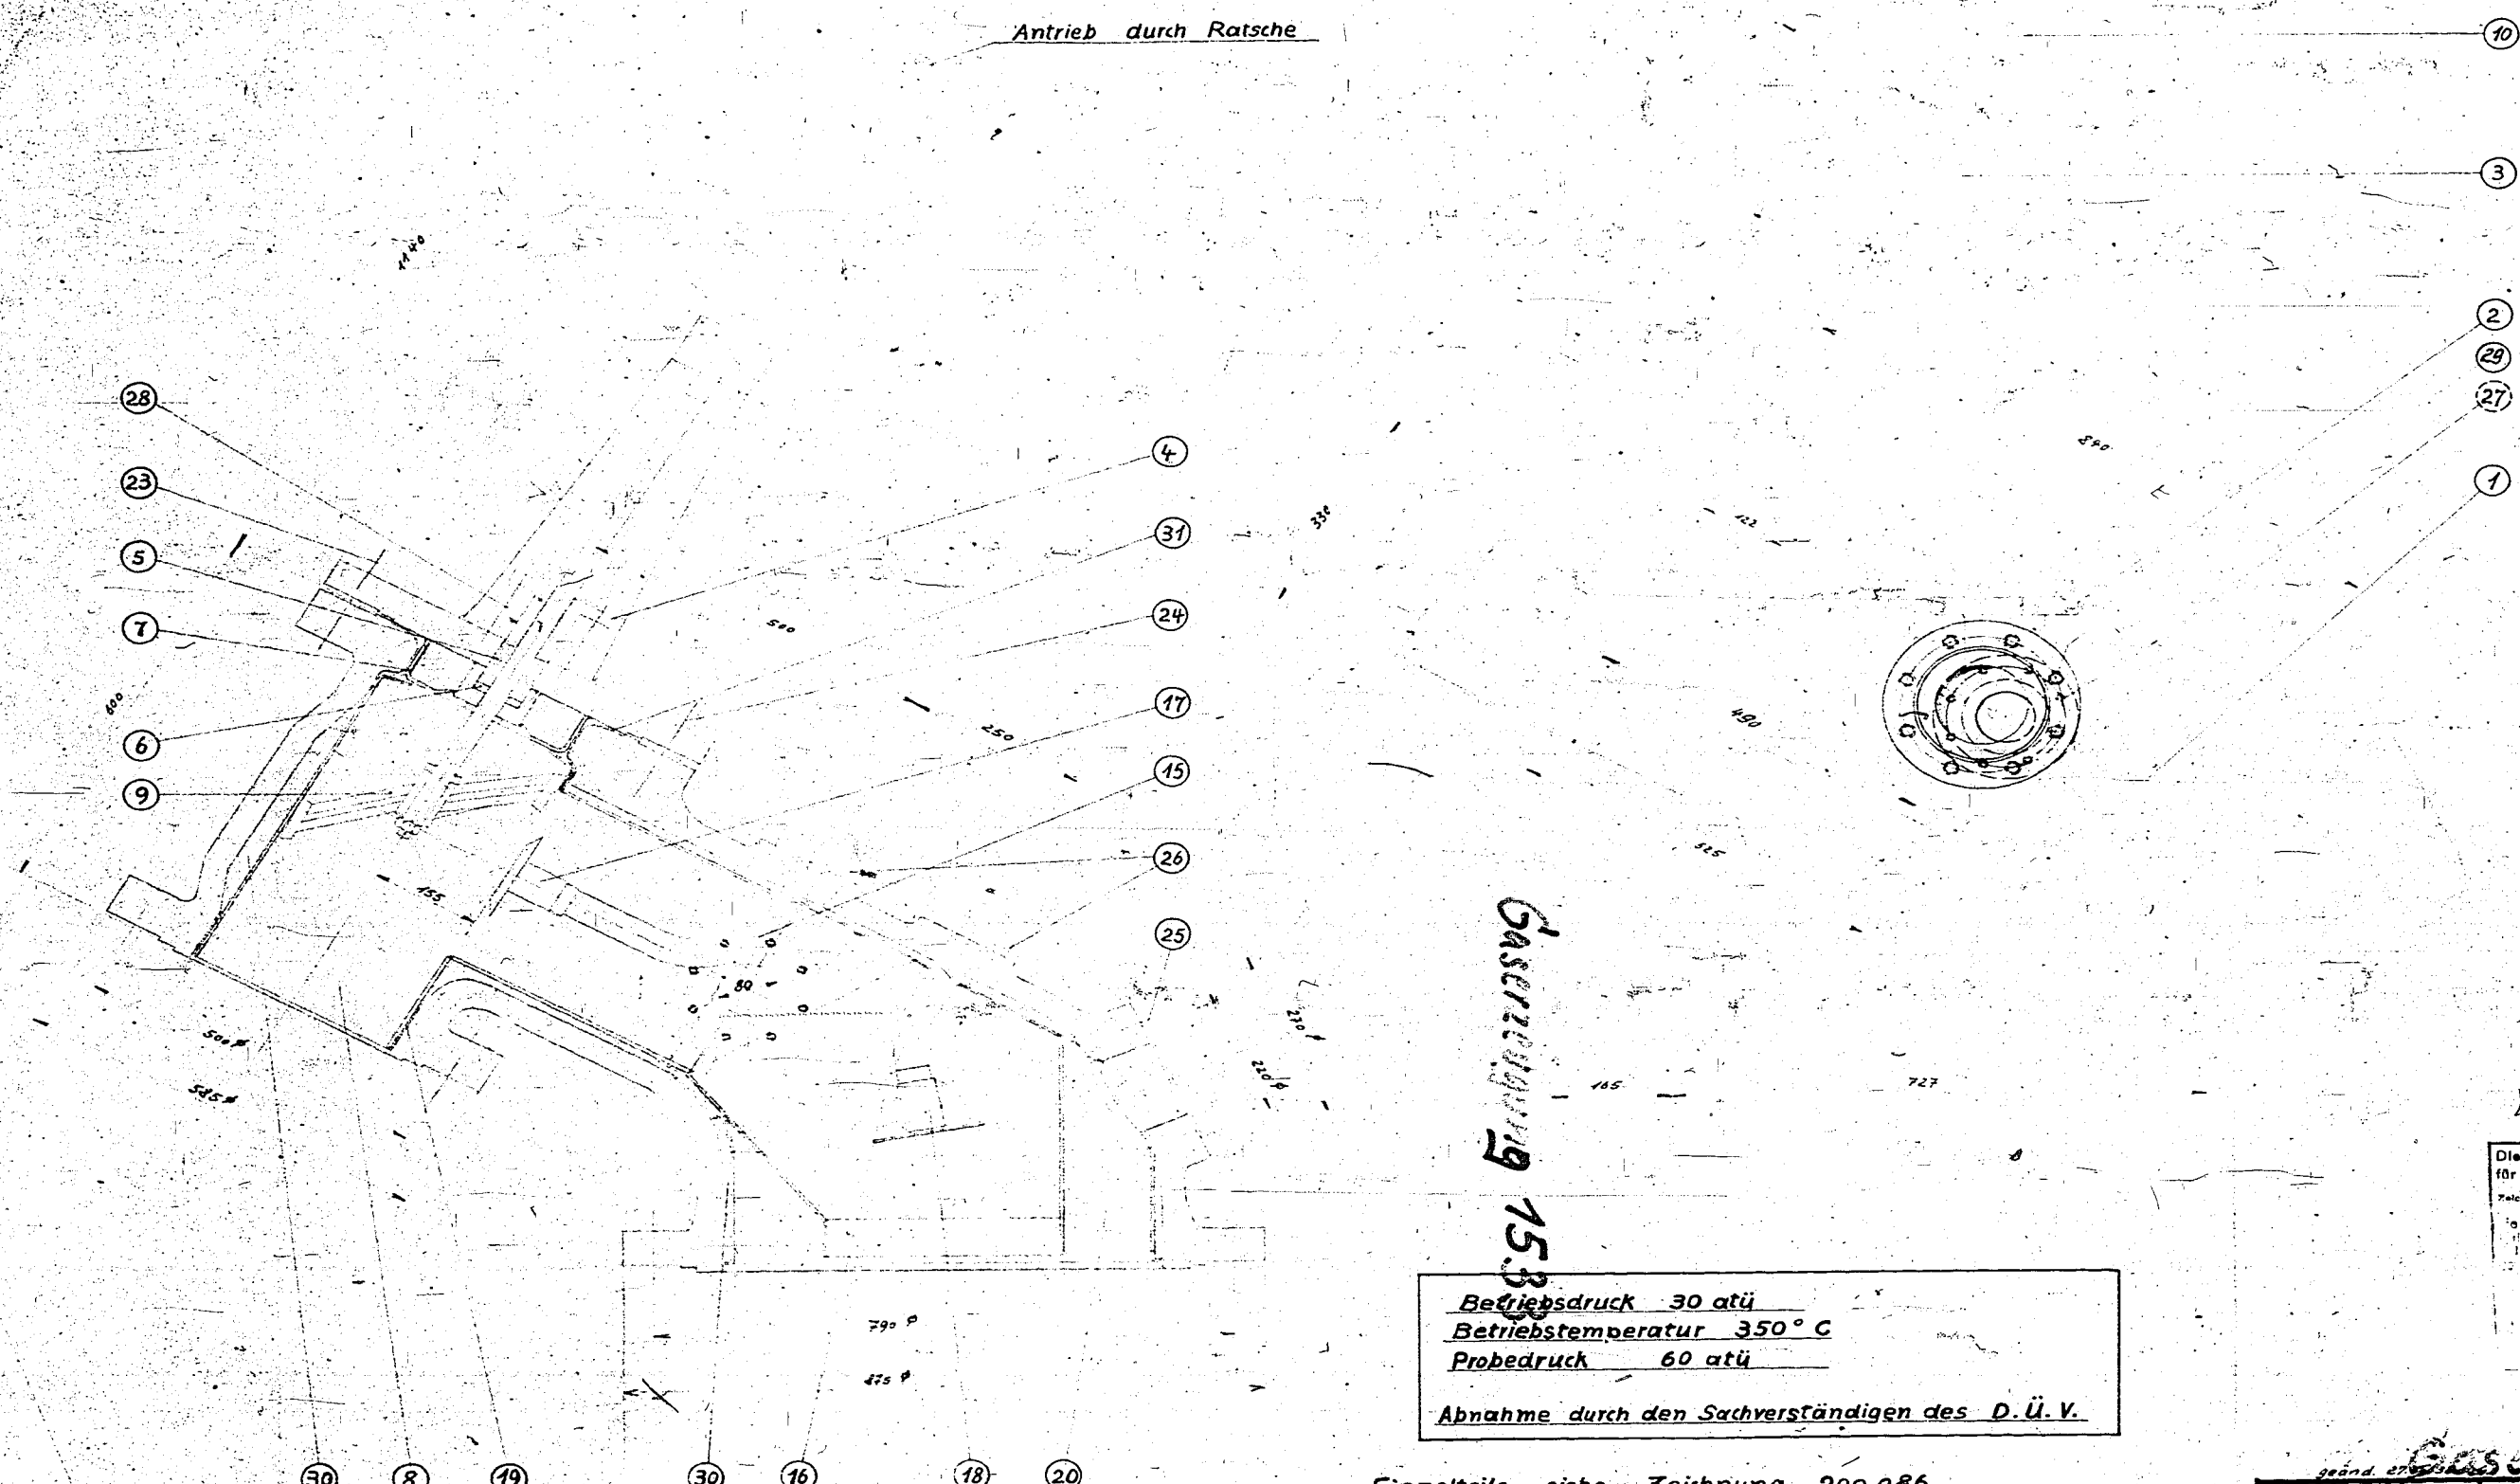

Gasaustrittskrüm 1533

Betriebsdruck 30 atü
 Betriebstemperatur 350 ° C
 Probedruck 60 atü
 Abnahme durch den Sachverständigen des D.Ü.V.

Einzelteile siehe Zeichnung 200 086

Diese Zeichnung ist nur bestimmt
 für Fa.
 Zeichnung zum Brief vom:
 Es darf weder kopiert, noch un-
 befristet Dritten, insbesondere Kon-
 zernfirmen mitgeteilt werden.
 12.11.10 Urteil Wetzlar, Ges. v. 7. Juni 1900,
 13.11.10 Urteil S. 10,
 14.11.10 Urteil S. 10, 10. Juni 1901 u. a.)
LURGI
 Gesellschaft für Wärmetechnik m. b. H.
 Frankfurt a. M.

GASAUSTRITTSKRÜM 1533

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------|---|
| Datum | Name | S.G. 7 | LURGI Gesellschaft für Wärmetechnik m. b. H. Frankfurt a. Main |
| Gezeichnet | gezeichnet | | |
| Geprüft | geprüft | | |
| Normengeb. | Normengeb. | | |
| Maßstab: | 1:5 | | |
| Gasaustrittskrüm. 200 087 | | | Erstellt durch: |
| Zusammenstellung | | | Erweitert durch: |